


Netzanschlussanfragen von Großbatterien: zumeist Fehlanzeige

Anteil der von Unternehmen geplanten Großbatteriespeicher, die vom Netzbetreiber auf Netzanschlussanfrage keine Antwort, eine Absage oder die Mitteilung erhalten, dass bis Ende 2028 kein Netzanschluss möglich ist:

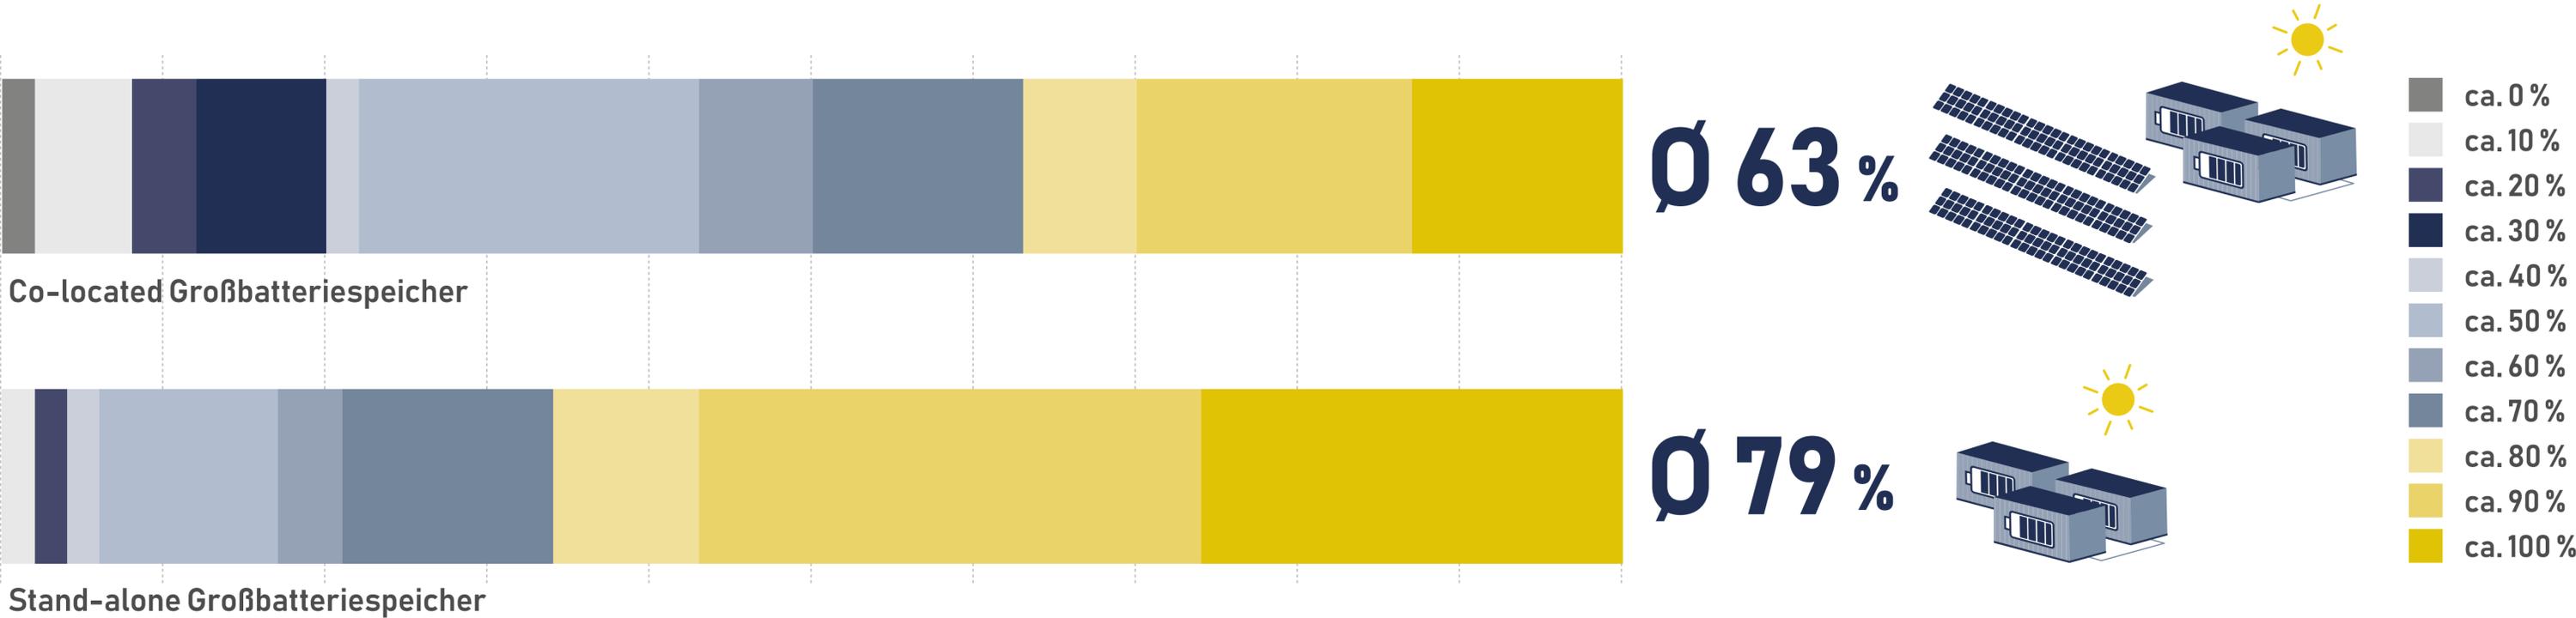

Quelle: Erhebung BSW-Solar; Erhebungszeitraum 16.-31.07.2025; N = 53 (Co-located) bzw. 46 (Stand-alone) Planer, Projektierer, EPCs und Installateure von PV-Freiflächenanlagen; Werte gerundet; Antwortmöglichkeiten „Keine Angabe / Weiß nicht“ und „Nicht zutreffend (keine Planung von Großbatteriespeichern)“ nicht gezählt
Originalfrage: Bei welchem Anteil der von Ihrem Betrieb bis Ende 2028 geplanten Großbatteriespeicher (Co-located oder Stand-alone) erhalten Sie vom Netzbetreiber auf die Netzanschlussanfrage keine Antwort, eine Absage oder die Mitteilung, dass bis Ende 2028 kein Netzanschluss möglich ist?